


## WS 300 Flat KBR

A - Lüftungsgerät WS 300 Flat  
A1 - Elektronikeinschub  
A2 - Steuerung KWL  
B - Einfach-BDE RLS 1 WR  
B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR  
BT1 – Komfort-BDE RLS T1 WS  
W1 - Anschlussleitung 230 V AC  
W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS 1 WR, z. B. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS T1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister  
W7 - Anschlussleitung Bypassmotor  
S1 - Geräteschalter  
M1 - Abluft-/Fortluftventilator  
M2 - Außenluft-/Zuluftventilator  
M3 - Bypassmotor  
T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt (Außenluft)  
T-FOL - Temperaturfühler Fortluft  
T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft  
S-ABL - Kombisensor Abluft  
N - Netz  
O - Option  
ZUL - Zuluft  
ABL - Abluft  
H - Heizregister  
K - Kontakt  
S - Sensoren  
D - Digital  
F - Fühler  
BY - Bypass  
BYM - Bypassmotor

---

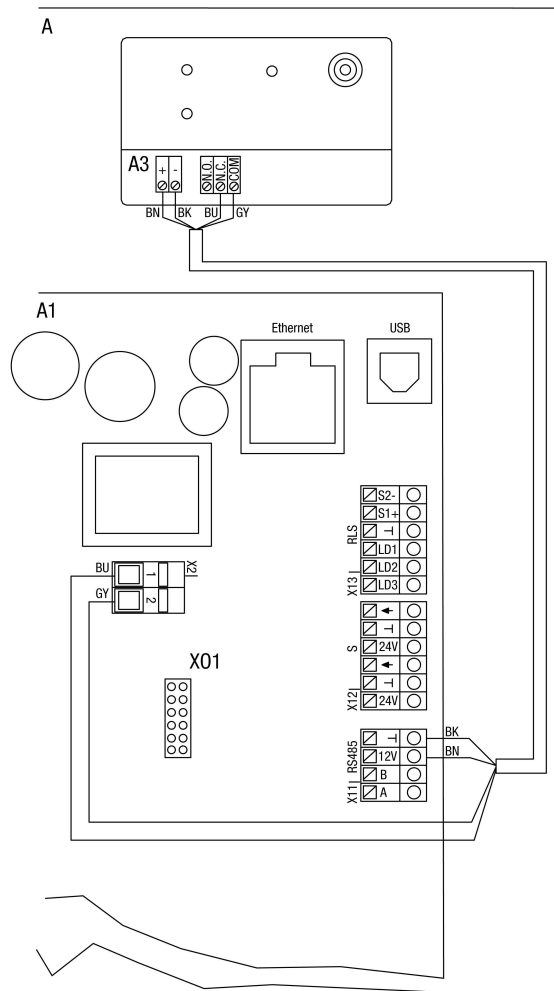

- A - Lüftungsgerät WS 300 Flat
- A1 - Elektronikeinschub
- A2 - Steuerung KWL
- GS - Schadgas-Sensor ams KombiALARM
- S - Sensoren
- A3 - 12V DC Ausgang